



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 13-16/282

Тульская обл., г.Новомосковск,
ул. Космонавтов, д. 6а
(место составления предписания)

"15" сентября 2017 г.

(дата составления предписания)

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 6»
(полное наименование юридического лица)

Мной, государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей Утенковой Еленой Валерьевной, в процессе проведенной плановой проверки, согласно приказу (распоряжению) от 05.09.2017 г. № 1-1584-р деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», соблюдения юридическим лицом требований законодательства и других нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетики.

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1.	Ответственным за электрохозяйство назначен заместитель директора по АХЧ МБОУ «СОШ №6», не прошедшая проверку знаний с присвоением группы IV по ЭБ.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03	15.12.2017г.
2.	В МБОУ «СОШ №6» для эксплуатации электроустановок нет подготовленного электротехнического персонала. Договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок нет.	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	15.12.2017г.
3.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей.	15.12.2017г.

	возникнуть опасность поражения электрическим током, должна присваиваться группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, не определен руководителем, присвоение группы I по электробезопасности не производится	Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03	
4.	Отсутствует распоряжение руководителя об назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п.1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г	15.12.2017г.
5.	Отсутствуют графики планово-предупредительных ремонтов (далее – ППР): электрооборудования и аппаратов, очистки светильников, осмотра и ремонта сетей электрического освещения.	п.п. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	15.12.2017г.
6.	В школе не разработаны организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Так, например: - отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593..	15.12.2017г.
7.	Отсутствует приказ (распоряжение) об организации единоличного осмотра электроустановок	п.3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593..	15.12.2017г.
8.	Нет журнала учёта и содержания средств защиты	п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом	15.12.2017г.

		России № 4145 от 22.01.03: п.1.4.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	
9.	Отсутствует приказ о хранении и выдачи ключей от электроустановок.	п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Россий ской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.	15.12.2017г.

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, директору МБОУ СОШ № 6 Емельяновой Татьяне Анатольевне (руководителю (представителю) юридического лица)

301650 Тульская обл., г. Новомосковск, ул.Орджоникидзе, д.4а.


(фирменное наименование, место нахождения (адрес), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:


Е.В. Утенкова

(ФИО)

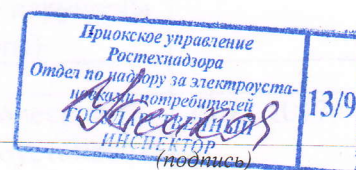

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор МБОУ «СОШ № 6»
Емельянова Татьяна Анатольевна

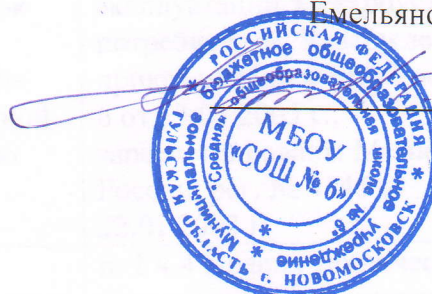

Т.А. Емельянова